
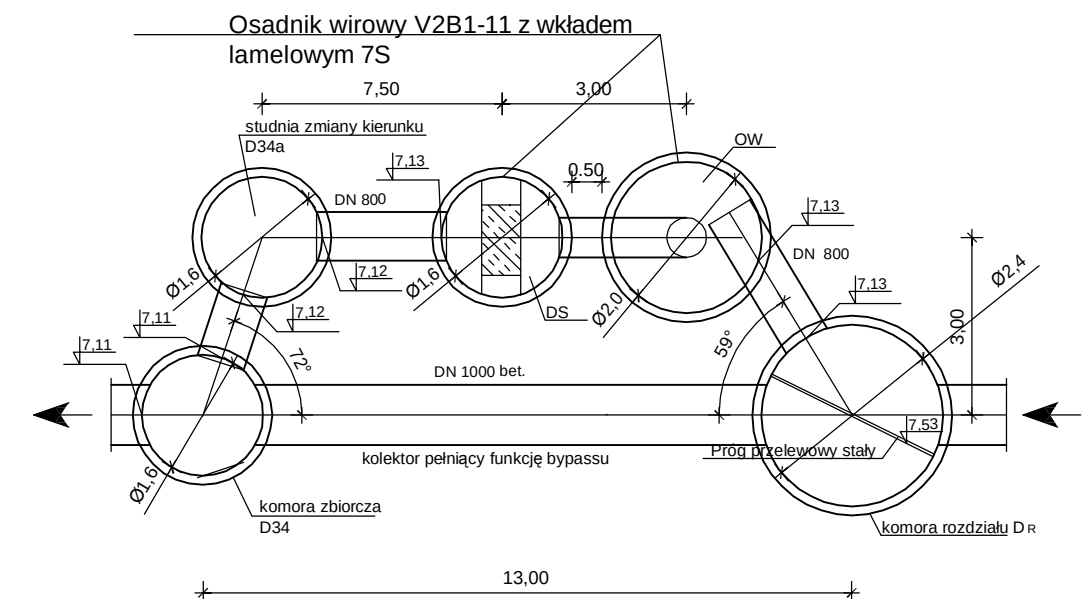


$$1:\frac{50}{100}$$


Rzędna terenu [m]	9,10	9,10	9,20	9,20	9,20				
Rzędna dna przewodu [m]	7,11	7,12	7,13	7,13	7,13				
Zagłębienie [m]	1,99	1,98	2,07	2,07	2,07				
Materiał	DN800 (8kN)								
Spadek [%]	DN800 (8kN) i=1‰								
Odległości [m]	0,00	~3,50	3,50	7,50	11,0	2,80	13,80	~3,50	17,30
Oznaczenia	D ₃₄	D _{34A}		D _S		OW		D _R	



ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

88-057 GDANSK UL. KROŚNA 286c
tel. (058) 301-77-29 fax (058) 344-16-12

Temat: Budowa ulicy Participantów w Rumi.

nr działek: 1,22/1,22/2, 48 ohręb 2; 6,7, 48/319, 63/1, 64/33, 67/8, 68/8, 70/1, 71/1, 72/1,74/1, 75, 118/6, 119, 72/14, 72/12, 71/10, 64/32, 64/19, 49/5, 48/18, 36, 67/1, 10/3, 68/5 ohręb 3; 113,103/1,104, 1/227, 2/3, 36/1, 175/7, 167/6, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 173/7,174/6, 530/6, 108/4, 211/16, 211/17, 531/6, 531/7, 533/5,531/2, 531/1, 531/5, 345, 669/5, 36/35, 1/11, 1/105, 211/1, 32/2,530/5ohręb6.

Rysunek: Profil podłużny urządzeń podczysszczających

1:50/100

Projektant: tech. Leszek Herstowski
 nr upr. 5702/Gd/93

Sprawdził: mgr inż. Andrzej Wojakowski
 nr upr. 341/Gd/71

Data:
 12.2006

Branża:
 SANITARNIA

Rys. S-10